

Országgyűlés Hivatala

Irományszám: K/1876

Érkezett: 2007 JAN 19.



Fidesz – Magyar Polgári Szövetség
Dr. Czira Szabolcs
országgyűlési képviselő

Dr. Szili Katalin
az Országgyűlés Elnöke
részére

írásbeli kérdés

HELYBEN

Tisztelt Miniszter Úr!

Az Ön által vezetett minisztérium állásfoglalása szerint, a környezetterhelési díjakról szóló, többször módosított 2003. évi LXXXIX. törvény helyben szereplő „terhelés aránya” összefüggés, ilyen jelentős (70 %) részesedés esetén kiterjeszthető-e az alábbiakban leírt (képletben összefoglalt) formában a Kft.-re? címmel a Házszabály 91. §-a alapján írásbeli kérdést kívánok benyújtani

dr. Veres János
pénzügyminiszterhez.

Tisztelt Miniszter Úr!

Nagykőrös Város Önkormányzatának 100%-os tulajdonában álló közszolgáltató Kőrösi Vagyongazdálkodó Zrt. állásfoglalási kérelemmel fordult Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztériumhoz.

A Minisztérium illetékeségből szakmai állásfoglalásának mellékelésével a Pénzügyminisztérium Ágazati Fejlesztési és Finanszírozási Főosztályához továbbította fent nevezett kérelmet.

Kérem Tisztelt Pénzügyminiszter Urat, hogy az állásfoglalás kérésre adandó válaszukat mielőbb juttassák el részemre, hogy ezzel az önkormányzati társaság munkáját segíteni tudjam Nagykőrös Polgármestereként is.

Az alábbi sorokban megismétlem az Ön részére a Kőrösi Vagyongazdálkodó Zrt. által feltett állásfoglalás kérés tartalmát:

Kőrösi Vagyonkezelő Zrt. nevében állásfoglalási kérelemmel fordulunk Önhöz vízterhelési díj elszámolásának kérdésében.


Nagykörös város szennyvíztisztító telepe mechanikai előtisztítóból (rács-tangenciális homokfogó -Emscher ülepítő) és három részre osztott anaerob és fakultatív tavakból áll.

A szennyvíztisztító telepet üzemeltető KŐVA Zrt. több éve jelentős mértékű szennyvízbírságot fizet, a beszedett és befizetendő vízterhelési díj mértéke is igen jelentős.

A környezetterhelési díjról szóló, többször módosított 2003. évi LXXXIX. törvény (továbbiakban: KTD Tv) 7. § (2) bekezdése szerint, vízterhelési díjat a felszíni vizeket terhelő, e törvény 2. számú mellékletében meghatározott vízterhelő anyagok kibocsátása után kell fizetni.

A szennyvíztisztítóra érkező szennyvíz szennyezőanyag terhelésének 70 %-a egy ipari fogyasztótól származik. Ez a Kft. a vonatkozó jogszabályokban foglalt határérték feletti kibocsátással rendelkezik. A fent említett szennyezőanyag terhelés döntő része 4 hónap (július-október) alatt érkezik a szennyvíztisztító telepre.

Kft. szennyvízkibocsátása 2006

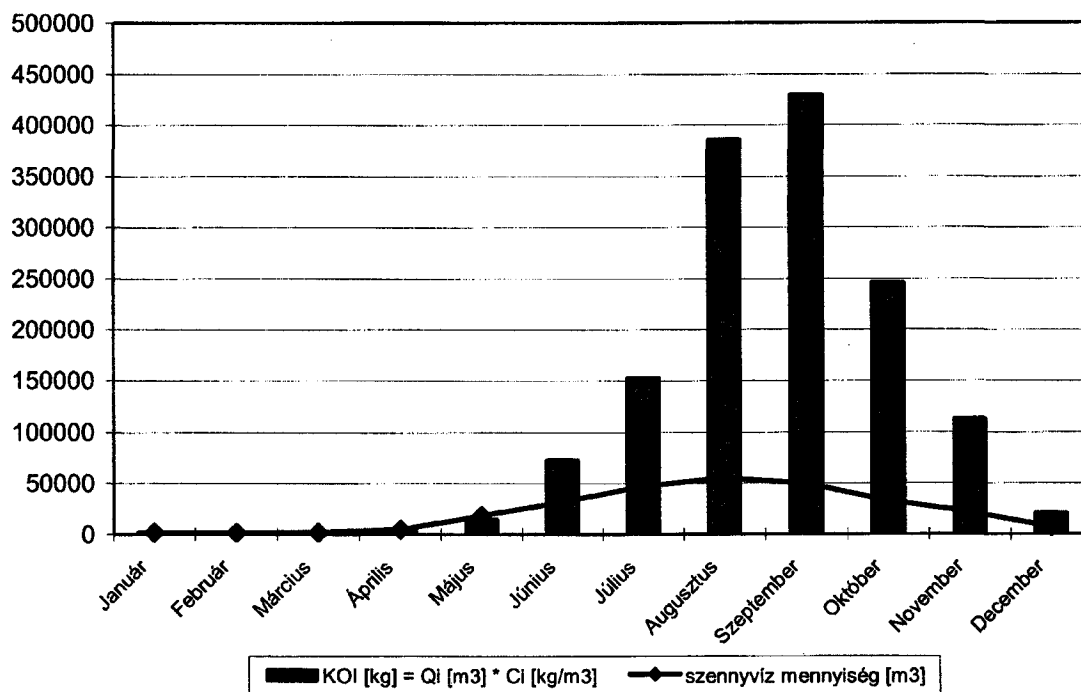


A Kft. vízterhelés díj (vtd) meghatározása az eddigi gyakorlat során úgy történt, hogy a Kft. által kibocsátott szennyezőanyag és a szennyvíztisztító telepre érkező szennyezőanyag mennyiségének arány számítása után, ezzel az arányszámmal a szennyvíztisztító telepet elhagyó szennyezőanyag mennyiségéből számítottuk a Kft szennyezési arányát az adott időszakra.

A KÓVA Zrt. által a Kft-re áthárított vízterhelési díj számítási algoritmusát a következő oldalon levő táblázat tartalmazza. A táblázat alapján a Kft. 24,5 MFt vízterhelési díj fizetésére kötelezett 2006. szennyvízkibocsátása alapján.

Időszak	Szenny. Neme	Kft. [kg/időszak]	Szennyvíztelep nyers szv. [kg/időszak]	Szennyvíztelep tisztított szv. [kg/időszak]	Kft. terhelési aránya [-]	Kft. szennyezési aránya [kg/időszak]	Egységadó mértéke [Ft/kg]	T	I	Vízterhelési díj [Ft]	
A	B	C	D	E	F=C/D	G=F*E	H	I	J	K=G*H*I*J	
01.01.-12.31.	KOI	1 512 810	2 196 475	1 017 958	0,69	701 113	90	0,7	1	44 170 095	
01.01.-12.31.	foszfor	7 008	26 371	15 032	0,27	3 995	1 500	0,7	1	4 194 665	
01.01.-12.31.	nitrogén	3 127	34 159	46 801	0,09	4 285	180	0,7	1	539 871	
01.01.-12.31.	króm	6	23	25	0,25	6	8 800	0,7	1	38 143	
01.01.-12.31.	nikkel	4	18	20	0,25	5	8 800	0,7	1	31 376	
01.01.-12.31.	ólom	1	8	8	0,14	1	8 800	0,7	1	6 741	
01.01.-12.31.	réz	6	23	23	0,26	6	4 400	0,7	1	19 022	
01.01.-12.31.	kadmium	0	1	1	0,13	0	44 000	0,7	1	3 799	
01.01.-12.31.	higany	0	0	0	0,24	0	220 000	0,7	1	13 182	
										100%	49 016 895
										50%	24 508 448

Amennyiben a Kft. nem bocsátana be szennyvizet Nagykőrös város szennyvíztisztítójára, úgy jelen tisztítási technológia esetén becsléseink alapján 12 MFt lenne a telepet terhelő vízterhelési díj. Az összesen 43 MFt fizetendő vízterhelési díjból levonva a kommunális eredetű szennyvízből származtatott 12 MFt vízterhelési díj összegét, álláspontunk szerint 31 MFt terhelné a Kft-t, ami 6 MFt többlet fizetendő vízterhelési díjat jelent.

A számítás metodikájaként mérhető és pontosabban nyomon követhető megoldás lenne a következő: A Kft. által okozott többlet terhelési időszakban (július-október) a tisztított szennyvíz koncentrációjából levonásra kerülne a kommunális szennyvízből eredő tisztított szennyvíz koncentráció éves átlag értéke és így kapnánk meg a többlet terhelés koncentráció különbségét.

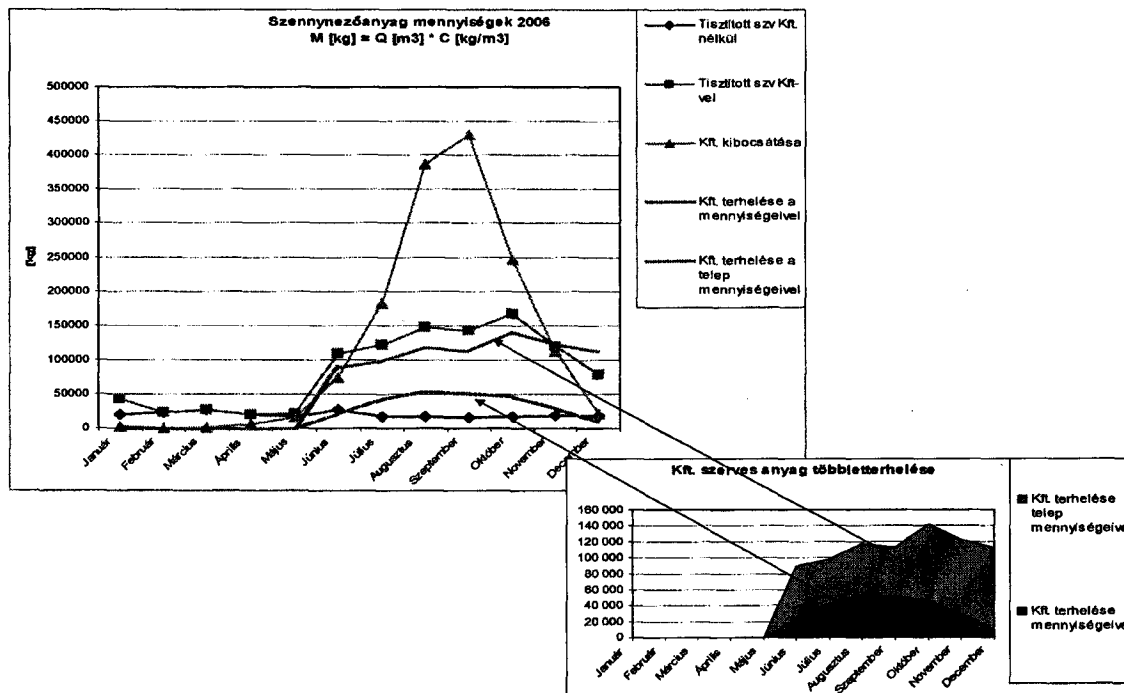

A Kft. által okozott többletterhelés a tényleges tisztított koncentrációk és a Kft. terhelése nélküli tisztított koncentrációk különbségéből adódik

$$M_{\text{többlet}}(\text{Kft.})[\text{kg}] = \{(C_{\text{tisztított}}^{\text{tényl.}} - C_{\text{tisztított}}^{\text{csak lakosság}})\}[\text{kg/m}^3] * Q_i[\text{m}^3]$$

Ezt a képletet a Kft. által kibocsátott szennyvíz mennyiségével, közel 6 MFt többletterhelési értéket kapunk.

A KTD Tv. 10. § -a szerint, a közcsatornán elvezetett, majd felszíni vízbe bocsátott vízterhelő anyag után fizetendő díjat a szennyvíztisztító telepet, illetve a közüzemi csatornahálózatot működtető szolgáltató a terhelés arányában áthárítja a szolgáltatást igénybe vevőkre. A gazdálkodó szervezet által kibocsátott szennyvíz mennyiségének és minőségének meghatározása a szolgáltató feladata.


Kérem arra vonatkozó állásfoglalását, hogy a fenti jogszabály helyben szereplő „terhelés aránya” összefüggés, ilyen (70 %) jelentős részesedés esetén kiterjeszhető-e a fent leírt (képletben összefoglalt) formában a Kft.-re? Amennyiben a fizetendő vtd mértékéből történő visszaosztás során nem vesszük figyelembe a Kft. jelentős terhelését, abban az esetben a lakosságra rendkívüli terheket rovnunk. Ez a probléma egyre kiütközőbb az adómértékek emelkedésével.

Véleményünk szerint a KTD Tv. 10 §-a értelmezése során behozandó a Vízközet irányelv előírása, mely szerint: a szennyező fizet elv figyelembe vételével megfelelő díjat kell megállapítani a különböző használók felé.

Tisztelt Pénzügyminiszter Úr kérem segítő közreműködését a vízterhelési díj áthárításának a KÖVA Zrt. által felvázolt lehetőségének jogszerűségének megítélésére, a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium szakmai álláspontjának figyelembevételével.

Indokaim szíves mérlegelése alapján kérem Pénzügyminiszter Úr kedvező és mielőbbi válaszát.

Budapest, 2007. január 15.


Dr. Czira Szabolcs
országgyűlési képviselő